FAQ71C

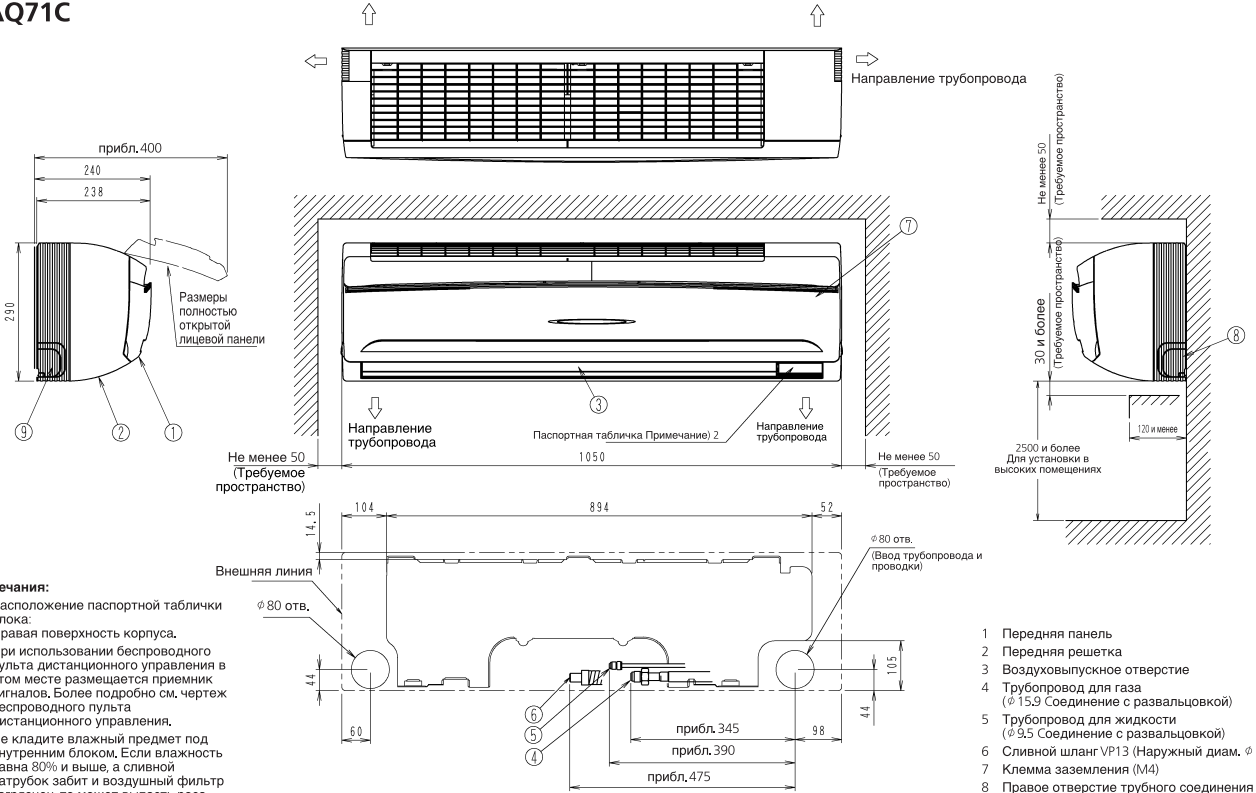

Примечания:

1. Расположение паспортной таблички блока:
   Правая поверхность корпуса.
2. При использовании беспроводного пульта дистанционного управления в этом месте размещается приемник сигналов. Более подробно см. чертеж беспроводного пульта дистанционного управления.
3. Не кладите влажный предмет под внутренним блоком. Если влажность равна 80% и выше, а сливной патрубок забит и воздушный фильтр загрязнен, то может выпасть роса.

1 Передняя панель
2 Передняя решетка
3 Воздуховыпускное отверстие
4 Трубопровод для газа (φ 15.9 Соединение с развальцовкой)
5 Трубопровод для жидкости (φ 9.5 Соединение с развальцовкой)
6 Сливной шланг VP13 (Наружный диам. φ 18)
7 Клемма заземления (M4)
8 Правое отверстие трубного соединения
9 Левое отверстие трубного соединения

Место монтажа

3D073840A