


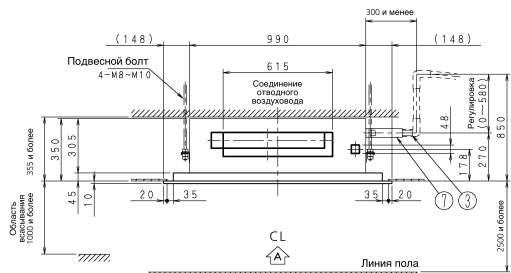


В вид



Требуемое пространство

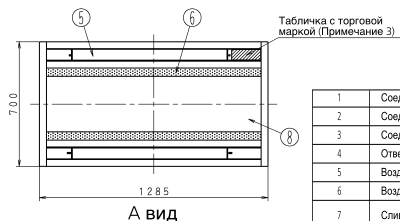

А вид

1	Соединение трубки для жидкости	Φ 6mm Соединение с развальцовкой
2	Соединение трубопровода для газа	Φ 12,7mm Соединение с развальцовкой
3	Соединение дренажных трубопроводов	VP25 (Нардидм, Φ 32, ВНД, Φ 25)
4	Отверстие для провода	
5	Воздуховыпускное отверстие	
6	Воздух на выпуск	
7	Сливной шланг (Аксессуар)	Нардидм, Φ 32 (Подключение с боковой стороны главного корпуса. Нардидм, Φ 26)
8	Воздухозаборная панель	

Примечания:

- Место прикрепления паспортной таблички
Паспортная табличка для внутреннего блока:
Поверхность крышки блока управления с внутренней стороны панели всасывания
Паспортная табличка для декоративной панели:
Поверхность рамы с внутренней стороны панели всасывания
- При установке дополнительного аксессуара см. установочные чертежи.
- При использовании беспроводного пульта дистанционного управления в этом месте размещается приемник сигналов. Более подробно см. чертеж беспроводного пульта дистанционного управления.
- Если температура воздуха у потолка превышает 30°C, а относительная влажность - 80%, необходима дополнительная изоляция. Изоляция: Стекловата или вспененный полистирол толщиной 10 мм или более.
- Не кладите влажный предмет под внутренним блоком. Если влажность равна 80% и выше, а сливной патрубок забит и воздушный фильтр загрязнен, то может выпасть роса.