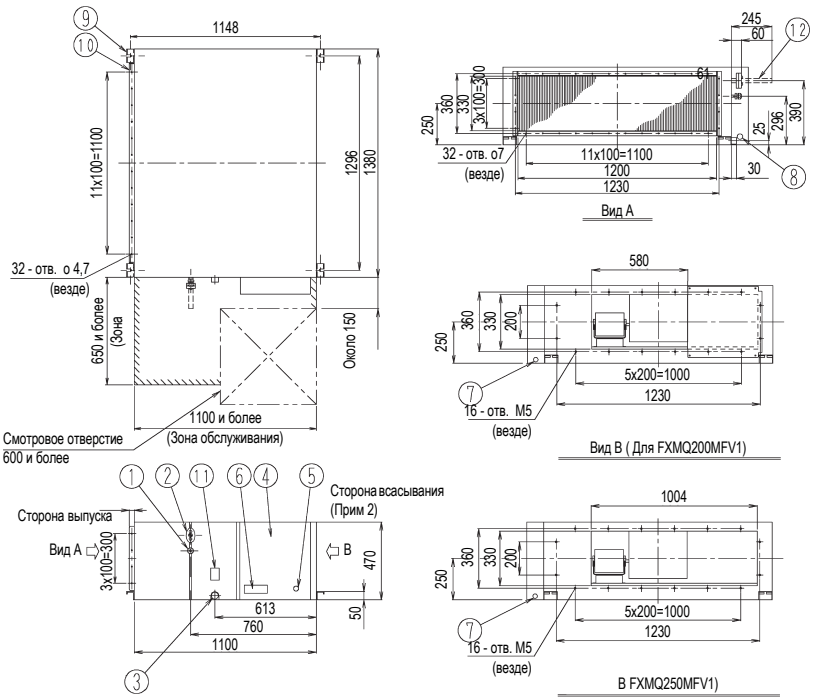

Размер трубопровода (местная поставка)

Внутренний блок	Сторона газа	Сторона жидкости
FXMQ200MF	Подсоединенный трубопровод o 19,1	o 9,5
FXMQ250MFV1	Подсоединенный трубопровод o 22,2	o 9,5

Поз	Наименование	Описание
1	Соединение трубы жидкого хладагента	Соединение с развальцовкой
2	Соединение трубы газообразного хладагента	Сопутствующее трубное соединение
3	Соединение дренажного трубопровода	PS1B Внутр. резьба Больший диаметр o 33,349, Меньший диаметр o 30,391
4	Блок управления	
5	Клемма заземления	M5 (Внутри блока управления)
6	Паспортная табличка	Прим 1
7	Соединительная проводка электропитания	
8	Соединительная проводка передачи данных	
9	Подвесной кронштейн	M10
10	Двойной фланец подачи	
11	Впуск водопровода	
12	Подсоединенный трубопровод	Соединение пайкой

ПРИМЕЧАНИЦ

1 Расположение паспортных табличек блока Поверхность блока управления.

2 Установить воздушный фильтр на стороне всасывания. (Выбрать колориметрический метод (самотеком) 50 % или выше).