



Охлаждение

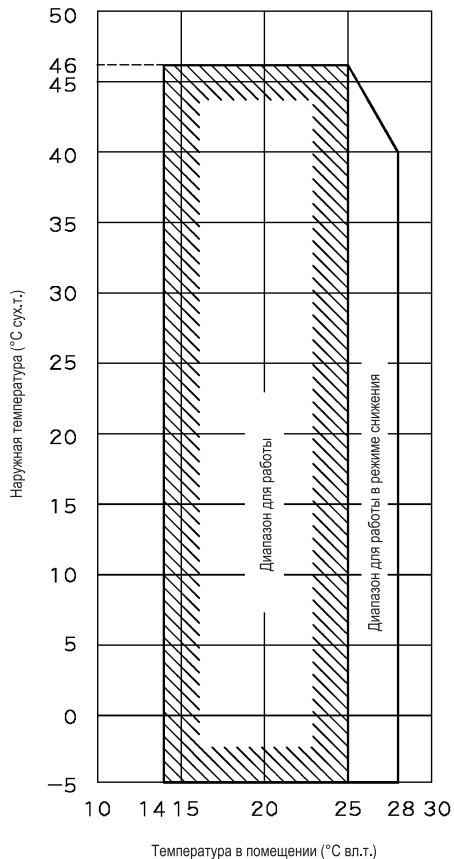

Нагрев

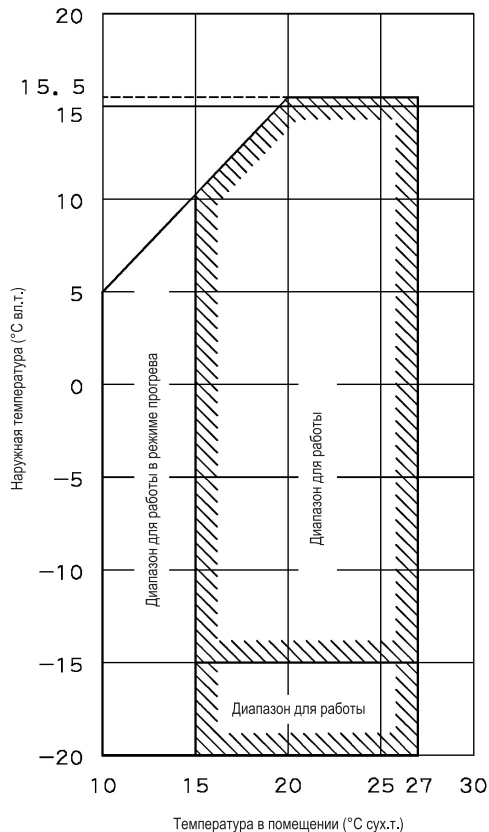

ПРИМЕЧАНИЕ

Эти значения предусматривают следующие рабочие условия.

Внутренние и внешние блоки:

- Эквивалентная длина трубы: 7,5 м
- Разность уровней: 0 м