

FFQ50-60C

• Декоративная панель

ВУФ0603В1	Белый RAL 9010
-----------	----------------

Место подсоединения
трубы хладагента


7

6



Место подсоединения
дренажного
трубопровода

Примечание) 2.

А Вид по стрелке




Эксплуатационная панель
450 x 450mm и более

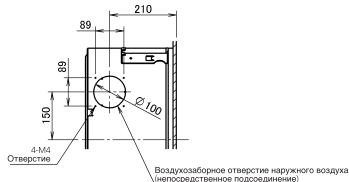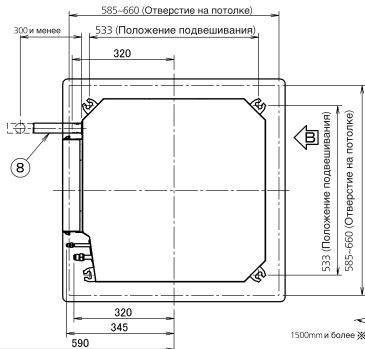


В Вид по стрелке


• Требуемое пространство




✳ Когда воздухораспределительная решетка закрыта, требуемое пространство должно быть не менее 200 мм



С Вид по стрелке

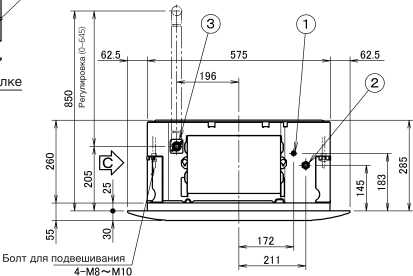

Болт для подвешивания
4-M8~M10

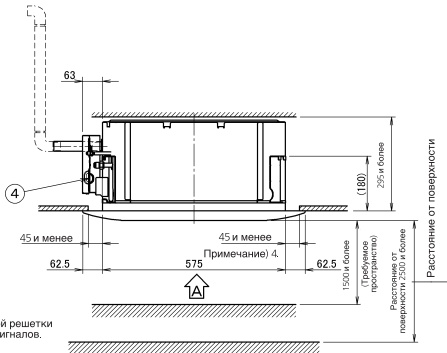

45 и менее

45 и менее

180

255 и более

1500 и более (Требуемое пространство)

575

62.5

Растояние от поверхности

поверхности 250 и более

Растояние от поверхности

поверхности 250 и более

Растояние от поверхности

поверхности 250 и более

Растояние от поверхности

1	Подсоединение трубопровода для жидкости	Ф 6.1 Соединение с развальцовкой
2	Подсоединение трубопровода для газа	Ф 12.7 Соединение с развальцовкой
3	Соединение дренажного трубопровода	1/2" (Нар.диам. Ф 76)
4	Подсоединение электропитания	
5	Код пульт дистанционного управления и подсоединение проводки управления	
6	Воздухораспределительная решетка	
7	Воздухозаборная решетка	
8	Сливной шланг (аксессуар)	ВНД, Ф 25 (Выпуск)

Примечание:

- Место прикрепления паспортной таблички
Табличка изготовителя для внутреннего блока: на растробе с внутренней стороны воздухозаборной решетки
Табличка изготовителя для декоративной панели: на внутренней раме с внутренней стороны воздухозаборной решетки
- При использовании беспроводного пульта дистанционного управления в этом месте размещается приемник сигнала. Более подробно см. чертеж беспроводного пульта дистанционного управления.
- Если температура воздуха у потолка превышает 30°C, а относительная влажность - 80%, или наружный воздух всасывается в межпотолочное пространство, или блок работает в непрерывном круглосуточном режиме, то требуется дополнительная изоляция (толщной стекловаты и пенополиуретана не менее 10 мм).
- Хотя блок может устанавливаться в квадратный потолочный проем со стороной до 660 мм, зазор между основным блоком и краями потолочного отверстия не должен превышать 45 мм. Это необходимо для обеспечения возможности установки декоративной панели внахлест.